

Жабдыкты монтаждау	т		оборудования	шт.	
Томен кысымды болат бұрама РУ 100 Ду 50мм. Жабдыкты монтаждау	1		Электропривод колонковый, масса 27 кг. Монтаж оборудования	0,278	
	дана			т	
Томен кысымды болат бұрама РУ 100 Ду 50мм., Ру100 Ду10. Жабдыкты монтаждау	7		Вентиль стальной низкого давления РУ 100 Ду 50мм. Монтаж оборудования	1	
	дана			шт.	
Болу (отвод) 90 д. 219 мм. Дайындау	18,677		Вентиль стальной низкого давления, Ру100 Ду10. Монтаж оборудования	7	
	Құбыр м			шт.	
Болу (отвод) 90 д. 219	18,677		Отвод90 д. 219 мм. Изготовление	18,677	
	Құбырды монтаждау		м трубопровода		
Болу (отвод) 90 д. 219	9,69		Отвод 90 д. 219	18,677	
	Құбыр м		м Монтаж трубопровода		
Цех аумағында үй-жайларда немесе ашық алаңдарда Орнатылатын бұрма, құбырдың диаметрі сыртқы 325 мм. Дайындау	13,095		Отвод 90 д. 219	9,69	
	Құбыр м		м трубопровода		
Құбыр диаметрі сыртқы 325 мм. Цех аумағында үй - жайларда немесе ашық алаңдарда дайын тораптардан монтаждау	13,095		Отвод , монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 325 мм. Изготовление	13,095	
	Құбыр м		м трубопровода		
Болу (отвод) 90 д. 325	7		Отвод , диаметр труб наружный 325 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	13,095	
	Құбыр м		м трубопровода		
Болу (отвод), сыртқы құбыр диаметрі 426 мм. дайындау	1,5		Отвод 90 д. 325	7	
	Құбыр м		м трубопровода		
Болу (отвод), құбырлардың диаметрі сыртқы 426 мм. цех шегінде үй-жайларда немесе ашық алаңдарда дайын тораптардан монтаждау	1,5		Отвод 90, диаметр труб наружный 426 мм. Изготовление	1,5	
	Құбыр м		м трубопровода		
Болу (отвод)30, үй-жайларда немесе ашық алаңдарда цех шегінде монтаждалатын, құбырдың диаметрі сыртқы 426 мм. Дайындау	2,852		Отвод 90, диаметр труб наружный 426 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	1,5	
	Құбыр м		м трубопровода		
Болу (отвод) 30, құбырлардың диаметрі сыртқы 426 мм. цех шегінде үй-жайларда немесе ашық алаңдарда дайын тораптардан монтаждау	2,852		Отвод 30, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 426 мм. Изготовление	2,852	
	Құбыр м		м трубопровода		
Болу (отвод)90 сыртқы құбыр диаметрі 426 мм. Дайындау	3,722		Отвод 30, диаметр труб наружный 426 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	2,852	
	Құбыр м		м трубопровода		
Болу (отвод)90, сыртқы құбыр диаметрі 426 мм. Цех аумағында үй - жайларда немесе ашық алаңдарда дайын тораптардан монтаждау	3,722		Отвод 90, диаметр труб наружный 426 мм. Изготовление	3,722	
	Құбыр м		м трубопровода		
Құбыр 426 мм.	6		Отвод 90, диаметр труб наружный 426 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	3,722	
	Құбыр м		м трубопровода		
Жалғастырғыш тетік 400x300	1		Трубопровод 426 мм.	6	
	Құбыр м		м трубопровода		
Эллипикалық түбі	0,33		Переход 400x300	1	
	Құбыр м		м трубопровода		
Жалғастырғыш тетік 500x400	2		Диние эллиптическое	0,33	
	Құбыр м		м трубопровода		
Құбыр, сыртқы құбыр диаметрі 820 мм. Цех аумағында үй-жайларда немесе ашық алаңдарда дайын тораптардан монтаждау	1		Переход 500x400	2	
	Құбыр м		м трубопровода		
Цех аумағында үй-жайларда немесе ашық алаңдарда Орнатылатын 90 бұрма, құбыр диаметрі сыртқы 630 мм. Дайындау	1		Трубопровод , диаметр труб наружный 820 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	1	
	Құбыр м		м трубопровода		
Цех аумағында үй-жайларда немесе ашық алаңдарда орнатылатын 90 бұрма, құбыр диаметрі сыртқы 630 мм. Құрастыру	1		Отвод 90, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 630 мм. Изготовление	1	
	Құбыр м		м трубопровода		
Құбыр 630 мм. Құрастыру	5,854		Отвод 90, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 630 мм. Монтаж	1	
	Құбыр м		м трубопровода		
Диаметрі 00 мм болатын екі линзалы компенсаторлар. Орнату	4		Трубопровод 630 мм. Монтаж	5,854	
	компенсатор		м трубопровода		
Диаметрі 00 мм болатын екі линзалы компенсаторлар. Орнату	4		Компенсаторы двухлинзовые диаметром 00 мм. Установка	4	
	компенсатор		компенсатор		
Құбырдың номиналды қысымы 2,5 МПа аспайды, құбырлардың сыртқы диаметрі 1020 мм. Дайын қондырғылард и бөлмелерге немесе шеберханалар ішіндегі ашық алаңдарға орнату	8,411		Компенсаторы двухлинзовые диаметром 00 мм. Установка	4	
	Құбыр м		компенсатор		
			Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 1020 мм. Монтаж из	8,411	

Құбырдың номиналды қысымы 2,5 МПа аспайды, құбырлардың сыртқы диаметрі 1220 мм. Дайын қондырғылардан бөлмелерге немесе шеберханалар ішіндегі ашық алаңдарға орнату	6,34	готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	
Құбы м		м трубопровода	
Өздігінен бекітілген қауіпсіздік клапандары. Орнату	1	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 1220 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	6,34
дана		м трубопровода	
Болаттың төмен қысымды клапаны, диаметрі 100 мм. Жабдықты орнату	1	Клапаны предохранительные самопритирающихся. Установка	1
дана		шт.	
Төмен қысымды электрлік болат, номиналды диаметрі 65 мм. Жабдықты орнату	2	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	1
Дана		шт.	
Төмен қысымды электрлік болат, 100/540 Ду 65 номиналды ұңғымасы. Жабдықты монтаждау	2	Вентиль стальной низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования	2
дана		шт.	
Төмен қысымды электрлік болат, 100/540 Ду 20 мм номиналды ұңғыма. Жабдықты орнату	1	Вентиль стальной низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 100/540 Ду 65. Монтаж оборудования	2
дана		шт.	
Электрлік жетегі бар болат ысырма, номиналды диаметрі 300 мм. Жабдықты орнату	2	Вентиль стальной низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 100/540 Ду20 мм. Монтаж оборудования	1
дана		шт.	
Электрлік жетегі бар болат ысырма, номиналды диаметрі 100 мм. Жабдықты орнату	2	Задвижка стальная электроприводом, диаметр условного прохода 300 мм. Монтаж оборудования	2
Дана		шт.	
Электрлік жетегі бар болат ысырма, номиналды диаметрі 150 мм. Жабдықты орнату	2	Задвижка стальная электроприводом, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	2
дана		шт.	
Реттегіш клапан, номиналды диаметрі 100,125 мм. Жабдықты қурастыру	1	Задвижка стальная электроприводом, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	2
дана		шт.	
Ретте етін клапан, номиналды диаметрі 300 мм. Жабдықты орнату	1	Клапан регулирующий, диаметр условного прохода 100,125 мм. Монтаж оборудования	1
дана		шт.	
Бұрма 90, құбыр диаметрі сыртқы 159 мм. дайындау	27,957	Клапан регулирующий, диаметр условного прохода 300 мм. Монтаж оборудования	1
Құбыр м		шт.	
Бұрма 90	27,957	Отвод 90, диаметр трубопровода наружный 159 мм. Изготовление	27,957
Құбыр м		м трубопровода	
Құбыр желісі, құбыр диаметрі сыртқы 159 мм. цех аумағында үй-жайларда немесе ашық алаңдарда дайын тораптардан монтаждау	21,357	Овод 90	27,957
Құбыр м		м трубопровода	
Үй-жайларда немесе ашық алаңдарда цех аумағында Орнатылатын 90 бұрма, құбыр диаметрі сыртқы 108x6x6 375x80x1563 мм. дайындау	16,795	Трубопровод, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	21,357
Құбыр м		м трубопровода	
Шартты қысымға құбыр 2,5 МПа артық емес, сыртқы құбыр диаметрі 108 мм. Цех шегінде үй-жайларда немесе ашық алаңдарда дайын тораптардан монтаждау	16,797	Отвод 90, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 108x6x6 375x80x1563 мм. Изготовление	16,795
Құбыр м		м трубопровода	
Үй-жайларда немесе ашық алаңдарда цех аумағында Орнатылатын 90 бұрма, құбыр диаметрі сыртқы 108. Дайындау	31,844	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	16,797
Құбыр м		м трубопровода	
Сыртқы құбыр диаметрі 108 мм. Цех аумағында үй-жайларда немесе ашық алаңдарда дайын тораптардан монтаждау	31,844	Отвод 90, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 108. Изготовление	31,844
Құбыр м		м трубопровода	
Құбыр 108 мм.	27,851	Отвод, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	31,844
Құбыр м		м трубопровода	
Жалғастырығыш тетік	0,438	Трубопровод 108 мм.	27,851
т		м трубопровода	
Бұрғыш 90, сыртқы құбыр диаметрі 108 мм. Цех аумағында үй-жайларда немесе ашық алаңдарда дайын тораптардан монтаждау	4,1	Переход	0,438
Құбыр м		т	
Цех аумағында үй-жайларда немесе ашық алаңдарда Орнатылатын 90 бұрма, құбыр диаметрі сыртқы 325 мм. Дайындау	4,1	Отвод 90, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	4,1
Құбыр м		м трубопровода	
Құбыр 325 мм.	24,648	Отвод 90й, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 325 мм. Изготовление	4,1
Құбыр м		м трубопровода	
Үй-жайларда немесе ашық алаңдарда цех шегінде монтаждатын бұру, құбырдың диаметрі сыртқы 273 мм. Дайындау	10		

Кұбыр м		м трубопровода	
Бұрғыш 90, сыртқы құбыр диаметрі 273 мм. Цех аумағында үй - жайларда немесе ашық алаңдарда дайын тораптардан монтаждау	10	Трубопровод 325 мм.	24,648
Кұбыр 273 мм.	42,278	м трубопровода	
Кұбыр 57 мм.	55	Отвод, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 273 мм. Изготовление	10
Кұбыр 89 мм.	50	м трубопровода	
Кұбыр 28 мм.	105	Отвод 90, диаметр труб наружный 273 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	10
Кұбыр 76 мм.	100	м трубопровода	
Кұбыр м		Трубопровод 273 мм.	42,278
Үй-жайларда немесе ашық алаңдарда цех аумағында монтаждатын 90 бұру, құбыр диаметрі сыртқы 76 мм. дайындау	3,814	Трубопровод 57 мм.	55
Кұбыр м		Трубопровод 89 мм.	50
Бұрғыш 90, сыртқы құбыр диаметрі 76 мм. Үй-жайларда немесе ашық алаңдарда цех аумағында дайын тораптардан монтаждау	3,814	Трубопровод 28 мм.	105
Кұбыр м		Трубопровод 76 мм.	100
КОС 150-2м кері Клапан, жабдыктарды монтаждау	2	м трубопровода	
дана		Отвод 90, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 76 мм. Изготовление	3,814
Электржетекі бар болаттан жасалған ысырма, диаметр шартты өту 300 мм. Жабдықты монтаждау	4	м трубопровода	
дана		Отвод 90, диаметр труб наружный 76 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	3,814
Жалғастыргыш тетік 175x125	1	Клапан обратный КОС 150-2м. Монтаж оборудования	2
Кұбыр 159 мм	42,1	шт.	
Кұбыр м		Задвижка стальная с электроприводом, диаметр условного прохода 300 мм. Монтаж оборудования	4
Цех аумағында үй-жайларда немесе ашық алаңдарда Орнатылатын 90 бұрма, құбыр диаметрі сыртқы 159 мм. дайындау	47,537	шт.	
Кұбыр м		Переход 175x125	1
Дизельді, сорғы-компрессорлық, бу казушы және басқа да бъектілерде құбырлар мен дайын болшектерден монтаждау	47,537	м трубопровода	
Кұбыр м		Трубопровод 159 мм	42,1
Цех аумағында үй-жайларда немесе ашық алаңдарда Орнатылатын 90 бұрма, құбыр диаметрі сыртқы 219 мм. дайындау	0,5	м трубопровода	
Кұбыр м		Отвод 90, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 159 мм. Изготовление	47,537
Бұрғыш 90, сыртқы құбыр диаметрі 219 мм. Цех аумағында үй жайларда немесе ашық алаңдарда дайын тораптардан монтаждау	0,5	м трубопровода	
Кұбыр м		Отвод диаметр трубопровода наружный 159 мм. Монтаж из труб и готовых деталей в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и других объектах	47,537
Үй-жайларда немесе ашық алаңдарда цех аумағында Орнатылатын 90 бұрма, құбыр диаметрі сыртқы 108 мм. дайындау	2,435	м трубопровода	
Кұбыр м		Отвод 90, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 219 мм. Изготовление	0,5
Бұрғыш 2,435, құбыр диаметрі сыртқы 325 мм. дайын тораптардан үй-жайларда немесе ашық алаңдарда цех аумағында монтаждау	2,435	м трубопровода	
Кұбыр м		Отвод 90, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	0,5
45 иілген, үй-жайларда немесе ашық алаңдарда цех аумағында монтаждатын, құбырдың диаметрі сыртқы 273 мм. дайындау	3,52	м трубопровода	
Кұбыр м		Отвод 90, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Изготовление	2,435
Майысуды бұру 45, құбырлардың диаметрі сыртқы 273 мм. дайын тораптардан үй-жайларда немесе ашық алаңдарда цех аумағында монтаждау	3,52	м трубопровода	
Кұбыр м		Отвод 2,435, диаметр трубопровода наружный 325 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	2,435
Үй-жайларда немесе ашық алаңдарда цех аумағында Орнатылатын 90 бұрма, құбыр диаметрі сыртқы 273 мм. дайындау	10,276	м трубопровода	
Кұбыр м		Отвод 45 гнутый, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 273 мм. Изготовление	3,52
90 бұрма қатты иілген, құбырлардың сыртқы диаметрі 273 мм. Үй-жайларда немесе цех аумағында ашық алаңдарда дайын тораптардан монтаждау	10,726	м трубопровода	
Кұбыр м		Отвод гнuty 45, диаметр труб наружный 273 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	3,52
90 бұрылыс қатты иілген, үй-жайларда немесе цех аумағында ашық алаңдарда Орнатылатын, құбырдың диаметрі сыртқы 273 мм. Дайындау	9,103	м трубопровода	
Кұбыр м		Отвод 90, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 273 мм. Изготовление	10,276
		м трубопровода	
		Отвод 90 круто -зогнутый, диаметр труб наружный 273 мм. Монтаж из готовых узлов в	10,726

Кұбыр м		помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	
90 бұрылыс қатты пілген, үй-жайларда немесе цех шегінде ашық алаңдарда Орнатылатын, құбырдың диаметрі сыртқы 273 мм. Дайындау	9,103	м трубопровода	
Кұбыр м		Отвод 90 круто изогнутый, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 273 мм. Изготовление	9,103
90 майыстырылған, үй-жайларда немесе ашық алаңдарда цех шегінде монтаждалатын, құбырды диаметрі сыртқы 273 мм. дайындау	9,353	м трубопровода	
Кұбыр м		Отвод 90 круто изогнутый, диаметр труб наружный 273 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	9,103
Иілу 90 бүгілген, құбырлардың сыртқы диаметрі 273 мм. Үй-жайларда немесе ашық алаңдарда цех аумағында дайын тораптардан монтаждау	9,353	м трубопровода	
Кұбыр м		Отвод 90 гнутый, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 273 мм. Изготовление	9,353
Кұбыр 219 мм.	7	м трубопровода	
Кұбыр м		Трубопровод 219 мм.	7
Кұбыр 273 мм.	5	м трубопровода	
Кұбыр м		Трубопровод 273 мм.	5
Бұрма 90, сыртқы құбырдың диаметрі 219 мм. Дайындау	9,953	м трубопровода	
Кұбыр м		Отвод 90 гнутый, диаметр труб наружный 273 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	9,353
Бұрғыш 90, сыртқы құбыр диаметрі 219 мм.Цех аумағында үй-жайларда немесе ашық алаңдарда дайын тораптардан монтаждау	9,953	м трубопровода	
Кұбыр м		Трубопровод 219 мм.	7
Болаттан жасалған ысырма, шартты өту диаметрі 600 мм. Жабдықты монтаждау	1	м трубопровода	
дана		Отвод 90, диаметр трубопровода наружный 219 мм. Изготовление	9,953
Болаттан жасалған бұрама Ру100 Ду10. Жабдықты монтаждау	2	м трубопровода	
дана		Отвод 90, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	9,953
Болаттан жасалған бұрама Ру100 Ду50. Жабдықты монтаждау	1	м трубопровода	
дана		Задвижка стальная , диаметр условного прохода 600 мм. Монтаж оборудования	1
Үштік жалғастырғыш 600x400	3	шт.	
Кұбыр м		Вентиль стальной Ру100 Ду10. Монтаж оборудования	2
Бөлім болмелерге немесе шеберханалар ішіндегі ашық алаңдарға орнатылады, құбырдың диаметрі 300 мм сыртқы. дайындау	6	шт.	
Кұбыр м		Вентиль стальной Ру100 Ду50. Монтаж оборудования	1
Бұру 15, құбырдың диаметрі сыртқы 325 мм. Үй-жайларда немесе ашық алаңдарда цех аумағында дайын тораптардан монтаждау	6	шт.	
Кұбыр м		Тройник 600x400	3
Штапталған шынак	4	м трубопровода	
Кұбыр м		Отвод, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 300 мм. Изготовление	6
Үштік жалғама 600x250	2	м трубопровода	
Кұбыр м		Отвод15, диаметр трубопровода наружный 325 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	6
90 бұрылыс пілген, үй-жайларда немесе цех аумағында ашық алаңдарда Орнатылатын, құбырдың диаметрі сыртқы 273 мм. дайындау	8,36	м трубопровода	
Кұбыр м		Колено штампованное	4
Иілу 90 бүгілген, құбырлардың диаметрі 273 мм сыртқы. Үй-жайларда немесе ашық алаңдарда цех аумағында дайын тораптардан монтаждау	8,36	м трубопровода	
Кұбыр м		Тройник 600x250	2
Кұбыр 325 мм.	16	м трубопровода	
Кұбыр м		Отвод 90 круто изогнутый, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 273 мм. Изготовление	8,36
Кұбыр 273 мм.	9	м трубопровода	
Кұбыр м		Отвод 90 гнутый, диаметр труб наружный 273 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	8,36
Кұбыр 426 мм.	26	м трубопровода	
Кұбыр м		Трубопровод 325 мм.	16
Бұру, құбырдың диаметрі сыртқы 426 мм. дайындау.	2	м трубопровода	
Кұбыр м		Трубопровод 273 мм.	9
Бұру, құбыр диаметрі сыртқы 426 мм.. Цех аумағында үй-жайларда немесе ашық алаңдарда дайын тораптардан монтаждау	2	м трубопровода	
Кұбыр м		Трубопровод 426 мм.	26
Үштік жалғама	1,5	м трубопровода	
Кұбыр м		Отвод , диаметр трубопровода наружный 426 мм. Изготовление	2
Ысырма, шартты өту диаметрі 100 мм. Жабдықты құрастыру	2	м трубопровода	
дана		Отвод, диаметр трубопровода наружный 426 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	2
Ысырма, шартты өту диаметрі 150 мм. Жабдықты құрастыру	2	м трубопровода	
дана		Тройник	1,5
Реттеуші Клапан, шартты өту диаметрі 100 мм. Жабдықты құрастыру	6		

Кері Клапан, шартты өту диаметрі 100 мм. Жабдықты монтаждау	3	м трубопровода	Задвижка, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	2
Болаттан жасалған бұрандама Ру100 Ду20. Жабдықты монтаждау	12	шт.	Задвижка, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	2
Болаттан жасалған бұрандама Ру100 Ду100. Жабдықты ұрастыру	6	шт.	Клапан регулирующий, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	6
Цех шегінде үй-жайларда немесе ашық алаңдарда Орнатылатын 90 бұрма, құбыр диаметрі сыртқы 159 мм. дайындау	14,5	шт.	Клапан обратный, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	3
Күбыр м		шт.	Вентиль стальной Ру100 Ду20. Монтаж оборудования	12
Күбырдың диаметрі сыртқы 159 мм. Дизельді, сорғы-компрессорлық, бу казушы және басқа да объектілерде құбырлар м дайын бөлшектерден монтаждау	14,5	шт.	Вентиль стальной Ру100 Ду100. Монтаж оборудования	6
Күбыр м		шт.	Отвод 90, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 159 мм. Изготовление	14,5
Күбыр 159 мм.	31	м трубопровода	Отвод диаметр трубопровода наружный 159 мм. Монтаж из труб и готовых деталей в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и других объектах	14,5
Үштік жалғама	2	м трубопровода	Трубопровод 159 мм.	31
Үй-жайларда немесе ашық алаңдарда цех аумағында Орнатылатын 90 бұрма, құбыр диаметрі сыртқы 108 мм. дайындау	66,68	м трубопровода	Тройник	2
Күбыр м		м трубопровода	Отвод 90, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Изготовление	66,68
Сыртқы құбыр диаметрі 108 мм. Цех аумағында үй-жайларда немесе ашық алаңдарда дайын тораптардан монтаждау	66,68	м трубопровода	Отвод, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	66,68
Күбыр м		м трубопровода	Трубопровод 108 мм.	46
Күбыр 108 мм.	46	м трубопровода	Трубопровод 57 мм.	150
Күбыр 57 мм.	150	м трубопровода	Задвижка, диаметр условного прохода 250 мм. Монтаж оборудования	2
Күбыр м		шт.	Клапан регулирующий, диаметр условного прохода 100 Ду120. Монтаж оборудования	5
Ысырма, шартты өту диаметрі 250 мм. Жабдықты құрастыру	2	шт.	Вентиль стальной Ру6,3 Ду20. Монтаж оборудования	7
Реттеуші Клапан, шартты өту диаметрі 100 Ду120. Жабдықты құрастыру	5	шт.	Отвод 90, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Изготовление	6,505
Болаттан жасалған бұрандама Ру6,3 Ду20. Жабдықты құрастыру	7	шт.	Отвод, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	6,505
Үй-жайларда немесе ашық алаңдарда цех шегінде Орнатылатын 90 бұрма, құбыр диаметрі сыртқы 108 мм. дайындау	6,505	м трубопровода	Трубопровод 108 мм.	1,5
Күбыр м		м трубопровода	Отвод 90, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Изготовление	6,505
Бұрама, сыртқы құбырдың диаметрі 108 мм. Цех аумағында ғимаратта немесе ашық алаңда дайын тораптармен монтаждау.	6,505	м трубопровода	Отвод диаметр трубопровода наружный 159 мм. Изготовление	12,713
Күбыр м		м трубопровода	Отвод диаметр трубопровода наружный 159 мм. Монтаж из труб и готовых деталей в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и других объектах	12,713
Күбыр 108 мм.	1,5	м трубопровода	Трубопровод 159 мм.	25,4
Цех аумағында ғимаратта немесе ашық алаңда жөнделетін 90 бұрама, сыртқы құбырдың диаметрі 159 мм. Дайын ау	12,713	м трубопровода	Задвижка, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования	9
Күбыр м		шт.	Задвижка, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	6
90 бұрама, сыртқы құбырдың диаметрі 159 мм. Дизельді, сорғы-компрессорлық, бу казушы және басқа да объектілерде құбырлар мен дайын бөлшектерден монтаждау	12,713	шт.		
Күбыр м				
Күбыр 159 мм.	25,4			
Күбыр м				
Ысырма, шартты өту диаметрі 200 мм. Жабдықты монтаждау	9			
Ысырма, шартты өту диаметрі 100 мм. Жабдықты монтаждау	6			
Ысырма, шартты өту диаметрі 150 мм. Жабдықты монтаждау	5			
Кері клапан, шартты өту диаметрі 200 мм. Жабдықты монтаждау	3			
Кері клапан, шартты өту диаметрі 100 мм Ду20. Жабдықты монтаждау	3			

Ысырма, шартты өту диаметрі 250 мм. Жабдыкты монтаждау	дана	4
Болаттан жасалған бұрама Ру100 Ду20. Жабдыкты монтаждау	дана	14
Ысырма 30сб5нж Ру25 Ду25. Жабдыкты монтаждау	дана	4
Болаттан жасалған бұрама Ру100 Ду150. Жабдыкты монтаждау	дан	1
Болаттан жасалған бұрама Ру150 Ду150. Жабдыкты монтаждау	дана	1
Цех аумағында ғимаратта немесе ашық алаңда жөнделетін 90 бұрама, сыртқы құбырдың диаметрі 159 мм. Дайындау	дана	7,7 3
Құбырдың диаметрі сыртқы 159 мм. Дизельді, сорғы-компрессорлық, бу қазушы және басқа да объектілерде құбырлар мен дайын бөлшектерден монтаждау	Құбыр м	7,713
Құбыр 159 мм.	Құбыр м	13,2
Үштік жалғағыш	Құбыр м	1
Цех аумағында ғимаратта немесе ашық алаңда жөнделетін 90 бұрама, сыртқы құбырдың диаметрі 259 мм. Дайындау	Құбыр м	17,642
90 бұрама, сыртқы құбырдың диаметрі 219 мм.. Цех аумағында ғимаратта немесе ашық алаңда дайын тораптардан монтаждау	Құбыр м	17,642
Құбыр 219 мм.	Құбыр м	60
Құбыр 630 мм	Құбыр м	1,5
Үштік жалғама	Құбыр м	1
Цех аумағында ғимаратта немесе ашық алаңда жөнделетін қатты майысқан 90 бұрама, сыртқы құбыр диаметрі 273 мм. Дайындау	Құбыр м	7,684
90 бұрама, сыртқы құбырдың диаметрі 273 мм. Цех аумағында ғимаратта немесе ашық алаңда дайын тораптардан монтаждау.	Құбыр м	7,684
Үштік жалғау	Құбыр м	2
Құбыр 273 мм.	Құбыр м	26
Ысырма, шартты өту диаметрі 150 Ду25. Жабдыкты монтаждау	дана	1
Ысырма, шартты өту диаметрі 25 Ду25. Жабдыкты монтаждау	дана	1
Болаттан жасалған бұрама Ру100 Ду20. Жабдыкты монтаждау	дана	2
Болаттан жасалған бұрама Ру100 Ду20. Жабдыкты монтаждау	дана	4
Үштік жалғама	Құбыр м	1
Цех аумағында ғимаратта немесе ашық алаңда жөнделетін қатты майысқан 90 бұрама, сыртқы құбыр диаметрі 300 мм. Дайындау	Құбыр м	15,08
90 бұрама, сыртқы құбыр диаметрі 325 мм. Дайындау Цех аумағында ғимаратта немесе ашық алаңда дайын тораптан монтаждау жөнделетін	Құбыр м	15,08

Задвижка, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	5
Клапан обратный, диаметр условного прохода 100 Ду100. Монтаж оборудования	шт.	3
Клапан обратный, диаметр условного прохода 100 Ду20. Монтаж оборудования	шт.	3
Задвижка, диаметр условного прохода 250 мм. Монтаж оборудования	шт.	4
Вентиль стальной Ру100 Ду20. Монтаж оборудования	шт.	14
Задвижка 30сб5нж Ру25 Ду25. Монтаж оборудования	шт.	4
Вентиль стальной Ру100 Ду150. Монтаж оборудования	шт.	1
Вентиль стальной Ру100 Ду100. Монтаж оборудования	шт.	1
Отвод 90, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 159 мм. Изготовление	шт.	7,713
Отвод диаметр трубопровода наружный 159 мм. Монтаж из труб и готовых деталей в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и других объектах	м трубопровода	7,713
Трубопровод 159 мм.	м трубопровода	13,2
Тройник	шт.	1
Отвод 90, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 219 мм. Изготовление	шт.	17,642
Отвод 90, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	17,642
Трубопровод 219 мм.	м трубопровода	60
Трубопровод 630 мм	м трубопровода	1,5
Тройник	шт.	1
Отвод 90 круто изогнутый, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 273 мм. Изготовление	шт.	7,684
Отвод 90 гнутый, диаметр труб наружный 273 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	шт.	7,684
Тройник	шт.	2
Трубопровод 273 мм.	м трубопровода	26
Задвижка, диаметр условного прохода 150 Ду25. Монтаж оборудования	шт.	1
Задвижка, диаметр условного прохода 25 Ду25. Монтаж оборудования	шт.	1
Вентиль стальной Ру100 Ду20. Монтаж оборудования	шт.	2
Вентиль стальной Ру100 Ду10. Монтаж оборудования	шт.	4
Тройник	шт.	1
	м трубопровода	

диаметрі 273 мм. Үй-жайларда немесе ашық алаңдарда цех аумағында дайын тораптардан монтаждау		помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 273 мм. Изготовление	
Кұбыр м.		м трубопровода	
90 бұрылыс иілген, үй-жайларда немесе цех аумағында ашық алаңдарда орнатылат н, құбырдың диаметрі сыртқы 273 мм. дайындау	3,606	Отвод 90 гнутый, диаметр труб наружный 273 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	4,684
Кұбыр м		м трубопровода	
Иілу 90 бүгілген, құбырлардың сыртқы диаметрі 273 мм. Үй-жайларда немесе ашық алаңдарда цех аумағында дайын тораптардан монтаждау	3,606	Отвод 90 круто изогнутый, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 273 мм. Изготовление	3,606
Кұбыр м		м трубопровода	
90 бұрылыс иілген, үй-жайларда немесе цех аумағында ашық алаңдарда Орнатылатын, құбырдың диаметрі сыртқы 273 мм. дайындау	35,651	Отвод 90 гнутый, диаметр труб наружный 273 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	3,606
Кұбыр м		м трубопровода	
Иілу 90 бүгілген, құбырлардың сыртқы диаметрі 273 мм. Цех аумағында үй - жайларда немесе ашық алаңдарда дайын тораптардан монтаждау	35,651	Отвод 90 круто изогнутый, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 273 мм. Изготовление	35,651
Кұбыр м		м трубопровода	
Кұбыр 57 мм.	80	Отвод 90 гнутый, диаметр труб наружный 273 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	35,651
Кұбыр м		м трубопровода	
Кұбыр 28 мм.	200	Трубопровод 57 мм.	80
Кұбыр м		м трубопровода	
Кұбыр 57 мм.	10	Трубопровод 28 мм.	200
Кұбыр м		м трубопровода	
Электр жетегі бар болат ысырма, шартты өту диаметрі 150x25 мм. Жабдықты монтаждау	1	Трубопровод 57 мм.	10
дана		м трубопровода	
Электр жетегі бар болат ысырма, шартты өту диаметрі 100 Ру25 мм. Жабдықты монтаждау	3	Задвижка стальная б с электроприводом, диаметр условного прохода 150 Ру25 мм. Монтаж оборудования	1
дана		шт.	
Электр жетегі бар болат ысырма, шартты өту диаметрі 200 Ру25 мм. Жабдықты монтаждау	2	Задвижка стальная б с электроприводом, диаметр условного прохода 100 Ру25 мм. Монтаж оборудования	3
дана		шт.	
Ысырма өткізгішсіз, шартты өту диаметрі 200 Ру25 мм. Жабдықты монтаждау	2	Задвижка стальная б с электроприводом, диаметр условного прохода 200 Ру25 мм. Монтаж оборудования	2
дана		шт.	
Цех шегінде үй-жайларда немесе ашық алаңдарда Орнатылатын 90 бұрма, құбырдың диаметрі сыртқы 159 мм. Дайындау	7,638	Задвижка беспроводная, диаметр условного прохода 200 Ру25 мм. Монтаж оборудования	2
Кұбыр м		шт.	
Кұбырдың диаметрі сыртқы 159 мм. Дизельді, сорғы-компрессорлық, бу қазушы және басқа да объектілерде құбырлар мен дайын болшектерден монтаждау	7,638	Отвод 90, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 159 мм. Изготовление	7,638
Кұбыр м		м трубопровода	
Кұбыр 159 мм.	2,1	Отвод диаметр трубопровода наружный 159 мм. Монтаж из труб и готовых деталей в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и других объектах	7,638
Кұбыр м		м трубопровода	
Цех шегінде үй-жайларда немесе ашық алаңдарда Орнатылатын 90 бұрма, құбырдың диаметрі сыртқы 159 мм. Дайындау	50,906	Трубопровод 159 мм.	2,1
Кұбыр м		м трубопровода	
Бұғыш 90, сыртқы құбыр диаметрі 219 мм. Цех аймағында үй-жайларда немесе ашық алаңдарда дайын тораптардан монтаждау	50,906	Отвод 90, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 159 мм. П П П Изготовление	50,906
Кұбыр м		м трубопровода	
Кұбыр 219 мм.	21,3	Отвод 90, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	50,906
Кұбыр м		м трубопровода	
Кұбыр 219 мм.	100	Трубопровод 219 мм.	21,3
Кұбыр м		м трубопровода	
		Трубопровод 219 мм.	100
		м трубопровода	

Бекітілген уақыт 2020 жылдың 20 наурызы сағат 12:30-ға дейін №72 «IV кезектегі ст.№13-ші ПТ-65-90/13 ЛМЗ типті турбоагрегат жабдыктарын монтаждау» лоты бойынша 1 (бір) тендерлік өтінім қабылданды:

- «Нефтехимприбор» ЖШС, Тараз қаласы, Е.Ниетқалиева көшесі, 108 үй, индекс: 080000.

Жоғарыда айтылғандардың негізінде тендерлік комиссия шешім қабылдады:

Қағидалардың 83-тармағының 2)

В установленный срок до 12:30 часов 20 марта 2020 года для участия в закупках способом конкурса путем тендера по лоту №72 «Монтаж оборудования т/а ПТ-65-90/13 ЛМЗ ст.№13 IV очереди» поступила 1(одна) тендерная заявка.

тармақшасына сәйкес №72 «IV кезектегі ст.№13-ші ПТ-65-90/13 ЛМЗ типті турбоагрегат жабдыктарын монтаждау» қызметтерін сатып алу бойынша конкурс өтпеді деп танылады.

№72 «IV кезектегі ст.№13-ші ПТ-65-90/13 ЛМЗ типті турбоагрегат жабдыктарын монтаждау» лоты бойынша конкурсының жарамсыз деп танылғанын Интернет-ресурста жариялау. Хаттама әрқайсысының заңды күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалады. Сәйкес келмеген жағдайда орыс тілі басым болады.

- ТОО «Нефтехимприбор», г.Тараз, ул. Е.Ниеткалиева, дом 108, почтовый индекс 080000.

На основании вышеизложенного тендерная комиссия решила:

Согласно пп.2 п.83 Правил тендер по закупкам работ по лоту №72 «Монтаж оборудования т/а ПТ-65-90/13 ЛМЗ ст.№13 IV очереди» признать несостоявшимся.

Уведомить ТОО «Нефтехимприбор» путем размещения на интернет-ресурсе о признании тендера по лоту №72 «Монтаж оборудования т/а ПТ-65-90/13 ЛМЗ ст.№13 IV очереди» несостоявшимся.

Протокол составлен на государственном и русском языках, каждый из которых имеет юридическую силу. При расхождении русский язык имеет преимущественную силу.

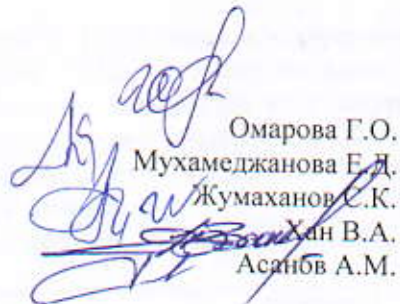
Қолдары:


Омарова Г.О.
Мухамеджанова Е.Д.
Жумаханов С.К.
Хан В.А.
Асанов А.М.

Хатшылық:



Подписи:


Омарова Г.О.
Мухамеджанова Е.Д.
Жумаханов С.К.
Хан В.А.
Асанов А.М.

Секретариат:

